

販売品 [SALE item]

産廃・安全関係・消防・その他標識

Industrial waste, safety and fire related signs

環境対策に考慮した建設・工事廃棄物の分別を促すものから、危険個所を表示するサインなど安全に欠かせない標識類を取り揃えています。





INDEX

廃棄物関係標識	P.244-245
単管表示	P.246
腕章・ワッペン・リボン	P.247-251
短冊型標識	P.252-253
消防・危険物標識	P.254-259
構内安全標識	P.260
電気工事用たれ幕・ケーブル注意標識	P.261
バルブ・配管表示	P.261
産業安全標識	P.262
路面標識	P.262-263

475

分別排出標識

サイズ H450×W300mm (小) H600×W450mm (大) 材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)

分別排出101(小)(大)
小9010 大9011分別排出102(小)(大)
小9020 大9021分別排出103(小)(大)
小9030 大9031分別排出104(小)(大)
小9040 大9041分別排出105(小)(大)
小9050 大9051分別排出106(小)(大)
小9060 大9061分別排出107(小)(大)
小9070 大9071分別排出108(小)(大)
小9080 大9081分別排出109(小)(大)
小9090 大9091分別排出110(小)(大)
小9100 大9101分別排出111(小)(大)
小9110 大9111分別排出112(小)(大)
小9120 大9121分別排出113(小)(大)
小9130 大9131分別排出114(小)(大)
小9140 大9141分別排出115(小)(大)
小9150 大9151分別排出116(小)(大)
小9160 大9161分別排出117(小)(大)
小9170 大9171分別排出118(小)(大)
小9180 大9181

475

一般廃棄物分別標識

サイズ H120×W300mm 材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)



一般分別101 4010



一般分別102 4020



一般分別103 4030



一般分別104 4040



一般分別105 4050



一般分別106 4060



一般分別107 4070



一般分別108 4080



一般分別109 4090



一般分別110 4100



一般分別111 4110



一般分別112 4120



一般分別113 4130



一般分別114 4140



一般分別115 4150



一般分別116 4160

475

一般廃棄物分別ステッカー

サイズ H76×W114mm 材質 ユボステッカー(裏面透明UVラミネート加工) ★一般廃棄物分別ステッカーは、5枚1組です



一般分別201 5010



一般分別202 5020



一般分別203 5030



一般分別204 5040



一般分別205 5050



一般分別206 5060



一般分別207 5070



一般分別208 5080



一般分別209 5090



一般分別210 5100



一般分別211 5110



一般分別212 5120




一般分別213 5130



一般分別214 5140



一般分別215 5150



一般分別216 5160

廃棄物関係

標識

単管表示

腕章・
ワッペン・
リボン

短冊型標識

消防・危険物
標識

構内安全標識

電気工事用
たれ縄・ケーブル
注意標識バルブ・
配管表示

産業安全標識

路面標識

475

産業廃棄物分別標識

◎建設廃棄物・工場廃棄物を分別排出して、リサイクルや公害防止に協力しましょう!!

産廃1～産廃9	サイズ	H300×W600mm	材質	クリーンエコボード製(穴4スミ)
産廃101～産廃109	サイズ	H100×W200mm	材質	ステッカー製



産廃1(クリーンエコボード製) 7010
産廃101(ステッカー製) 8010



産廃2(クリーンエコボード製) 7020
産廃102(ステッカー製) 8020



産廃3(クリーンエコボード製) 7030
産廃103(ステッカー製) 8030



産廃4(クリーンエコボード製) 7040
産廃104(ステッカー製) 8040



産廃5(クリーンエコボード製) 7050
産廃105(ステッカー製) 8050



産廃6(クリーンエコボード製) 7060
産廃106(ステッカー製) 8060




産廃7(クリーンエコボード製) 7070
産廃107(ステッカー製) 8070



産廃8(クリーンエコボード製) 7080
産廃108(ステッカー製) 8080




産廃9(クリーンエコボード製) 7090
産廃109(ステッカー製) 8090

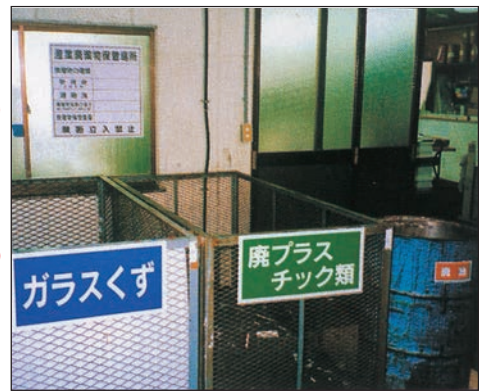

475

置場標識(メラミン鉄板製)

サイズ H600×W400mm 材質 メラミン焼付鉄板製

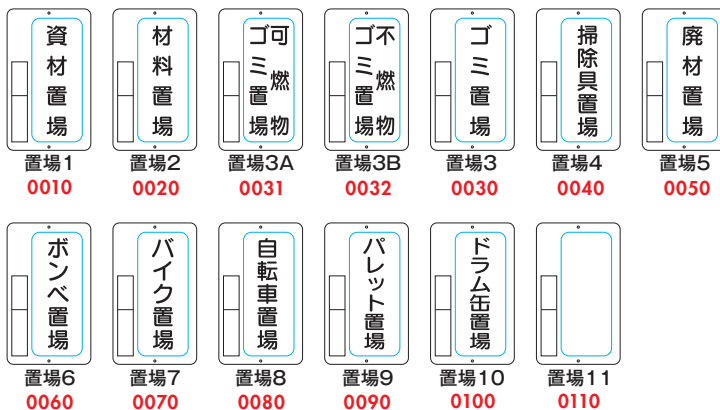

475

廃棄物保管場所標識

サイズ H600×W600mm 材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられました 平成11年4月1日より施行(掲示の義務)

一般廃棄物保管場所	産業廃棄物保管場所	特別管理産業廃棄物保管場所
廃棄物の種類	廃棄物の種類	廃棄物の種類
管理者	管理者	管理者
連絡先	連絡先	連絡先
廃棄物保管の高さ	廃棄物保管の高さ	廃棄物保管の高さ
無断立入禁止	無断立入禁止	無断立入禁止

廃棄物101
6010

廃棄物102
6020


廃棄物103
6030

475

フロアマスター標識

材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)

サイズ H450×W300mm
(顔写真用ビニールケースのサイズはH90×W127mmです)



FMA1 3010

サイズ H300×W600mm



FMA2 3020

サイズ H300×W450mm



FMA3 3030

475

置場標識(クリーンエコボード製)

サイズ H300×W600mm 材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)



置場101 1010



置場109 1090



置場102 1020



置場103 1030



置場104 1040



置場105 1050



置場106 1060



置場107 1070



置場108 1080

477

単管用注意標識

48.6φ単管から100mm角柱、角パイプまでOK



サイズ H155×W380mm(平板の寸法) ★5枚1組

安全通路

単管表示101 1010

作業通路

単管表示102 1020

頭上に注意

単管表示103 1030

足もとに注意

単管表示104 1040

開口部注意

単管表示105 1050

テスリをはずすな

単管表示106 1060

立入禁止

単管表示107 1070

高圧送電中

単管表示108 1080

駐車禁止

単管表示110 1100

昇降階段

単管表示111 1110

置場

単管表示112 1120

関係者以外立入禁止

単管表示113 1130

物を落すな

単管表示114 1140

安全帯使用

単管表示115 1150

サイズ H380×W155mm ★5枚1組

消火器置場

単管表示
201
2010

頭上に注意

単管表示
202
2020

開口部注意

単管表示
203
2030

テスリをはずすな

単管表示
204
2040

禁煙

単管表示
205
2050

足場の上に物を置くな

単管表示
206
2060

安全帯使用

単管表示
207
2070

立入禁止

単管表示
208
2080

駐車禁止

単管表示
210
2100

昇降階段

単管表示
211
2110

↑

単管表示
212
2120

↑

単管表示
213
2130

関係者以外立入禁止

単管表示
214
2140

足もとに注意

単管表示
215
2150

安全通路

単管表示
216
2160

作業通路

単管表示
217
2170

歩行者通路

単管表示
218
2180

477

サントラエプロン

サイズ サントラ48.6φ×1000mm エプロンH175×W610mm



単管表示401 4010



単管表示402 4020



単管表示403 4030



単管表示404 4040



単管表示405 4050



単管表示406 4060



単管表示407 4070



単管表示408 4080

706

フェルト腕章



フェルト腕章は、化学繊維を混紡した羊毛フェルト地に、パイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褪色を防ぐためビニールでカバーしてあります。

フェルト製腕章 ●転写印刷、ビニールカバー付、安全ピン・ヒモ付

統括 安全衛生責任者 701-F 5010	元方 安全衛生管理者 702-F 5020	専任安全管理者 703-F 5030	安全管理者 704-F 5040
衛生管理者 705-F 5050	監理技術者 708-F 5060	安全パトロール 710-F 5070	安全衛生責任者 712-F 5080
安全委員 715-F 5090	安全当番 717-F 5100	工事責任者 725-F 5110	作業主任者 730-F 5120
作業指揮者 750-F 5130	職長 760-F 5140	現場代理人 770-F 5150	施工管理者 771-F 5160
工事施工指揮者 772-F 5170	主任技術者 773-F 5180		

サイズ H90×W400mm
材質 フェルト
厚み 1.6mm

479

腕章

★腕章は用途に応じて3種類の仕様があります。ご注文の際は番号の後に(A)(B)(C)の仕様を選んでいただき、腕章101(A)というようにご指示下さい

(A)カバーなし腕章 (ホック・安全ピン付)	サイズ H90×W400mm
(B)カバー付腕章 (ハトメ・安全ピン・ヒモ付)	サイズ H90×W360mm 軟質ビニール製
(C)反射腕章 (ホック・安全ピン付)	サイズ H90×W400mm

安全管理関係腕章

安全 + 担当者 腕章101(A)(B)(C) (A) 1011 (B) 1012 (C) 1013	安全 + 管理者 腕章102(A)(B)(C) (A) 1021 (B) 1022 (C) 1023	安全 + 推進員 腕章103(A)(B)(C) (A) 1031 (B) 1032 (C) 1033	安全 + 当番 腕章136(A)(B)(C) (A) 1361 (B) 1362 (C) 1363	統括安全 + 衛生責任者 腕章104(A)(B)(C) (A) 1041 (B) 1042 (C) 1043
総括安全 + 衛生管理者 腕章140(A)(B)(C) (A) 1401 (B) 1402 (C) 1403	元方安全 + 衛生管理者 腕章144(A)(B)(C) (A) 1441 (B) 1442 (C) 1443	店社安全 + 衛生管理者 腕章165(A)(B)(C) (A) 1651 (B) 1652 (C) 1653	交通 + 整理員 腕章105(A)(B)(C) (A) 1051 (B) 1052 (C) 1053	警 備 員 腕章106(A)(B)(C) (A) 1061 (B) 1062 (C) 1063
安全 + 責任者 腕章123(A)(B)(C) (A) 1231 (B) 1232 (C) 1233	安全 + 委員 腕章124(A)(B)(C) (A) 1241 (B) 1242 (C) 1243	安全パトロール 腕章125(A)(B)(C) (A) 1251 (B) 1252 (C) 1253	安全衛生責任者 腕章126(A)(B)(C) (A) 1261 (B) 1262 (C) 1263	安全衛生委員 腕章127(A)(B)(C) (A) 1271 (B) 1272 (C) 1273
衛生管理者 腕章148(A)(B)(C) (A) 1481 (B) 1482 (C) 1483	安全衛生推進者 腕章162(A)(B)(C) (A) 1621 (B) 1622 (C) 1623	交通整理員 腕章129(A)(B)(C) (A) 1291 (B) 1292 (C) 1293	安全運転管理者 腕章149(A)(B)(C) (A) 1491 (B) 1492 (C) 1493	救護技術管理者 腕章150(A)(B)(C) (A) 1501 (B) 1502 (C) 1503
誘 導 員 腕章120(A)(B)(C) (A) 1201 (B) 1202 (C) 1203	合 図 員 腕章121(A)(B)(C) (A) 1211 (B) 1212 (C) 1213	安全 + 巡視員 腕章304(A)(B)(C) (A) 3041 (B) 3042 (C) 3043		

作業管理関係腕章

職 長 腕章161(A)(B)(C) (A) 1611 (B) 1612 (C) 1613	監理技術者 腕章170(A)(B)(C) (A) 1701 (B) 1702 (C) 1703	主任技術者 腕章171(A)(B)(C) (A) 1711 (B) 1712 (C) 1713	作業指揮者 腕章108(A)(B)(C) (A) 1081 (B) 1082 (C) 1083	監 視 員 腕章109(A)(B)(C) (A) 1091 (B) 1092 (C) 1093
工事責任者 腕章118(A)(B)(C) (A) 1181 (B) 1182 (C) 1183	作業責任者 腕章137(A)(B)(C) (A) 1371 (B) 1372 (C) 1373	現場代理人 腕章138(A)(B)(C) (A) 1381 (B) 1382 (C) 1383	重機運転者 腕章139(A)(B)(C) (A) 1391 (B) 1392 (C) 1393	フォークリフト 運転者 腕章122(A)(B)(C) (A) 1221 (B) 1222 (C) 1223
クレーン運転者 腕章141(A)(B)(C) (A) 1411 (B) 1412 (C) 1413	車両系建設機械 作業指揮者 腕章117(A)(B)(C) (A) 1171 (B) 1172 (C) 1173	玉 掛 技能資格者 腕章119(A)(B)(C) (A) 1191 (B) 1192 (C) 1193	現場代理人 監理技術者 腕章172(A)(B)(C) (A) 1721 (B) 1722 (C) 1723	現場代理人 主任技術者 腕章173(A)(B)(C) (A) 1731 (B) 1732 (C) 1733
くい打・くい抜 作業指揮者 腕章115(A)(B)(C) (A) 1151 (B) 1152 (C) 1153	作 業 員 腕章174(A)(B)(C) (A) 1741 (B) 1742 (C) 1743	高所作業員 腕章142(A)(B)(C) (A) 1421 (B) 1422 (C) 1423	ガス・溶接 作業主任者 腕章131(A)(B)(C) (A) 1311 (B) 1312 (C) 1313	電 気 取扱責任者 腕章132(A)(B)(C) (A) 1321 (B) 1322 (C) 1323
刃先監視員 腕章305(A)(B)(C) (A) 3051 (B) 3052 (C) 3053	保安用具 腕章306(A)(B)(C) (A) 3061 (B) 3062 (C) 3063	品質証明員 腕章307(A)(B)(C) (A) 3071 (B) 3072 (C) 3073		

479

腕章

作業主任者腕章

作業主任者 腕章107(A)(B)(C) (A) 1071 (B) 1072 (C) 1073	足場の組立等 作業主任者 腕章110(A)(B)(C) (A) 1101 (B) 1102 (C) 1103	型枠支保工 作業主任者 腕章111(A)(B)(C) (A) 1111 (B) 1112 (C) 1113	地山の掘削 作業主任者 腕章112(A)(B)(C) (A) 1121 (B) 1122 (C) 1223	土止め支保工 作業主任者 腕章113(A)(B)(C) (A) 1131 (B) 1132 (C) 1133
酸欠危険 作業主任者 腕章116(A)(B)(C) (A) 1161 (B) 1162 (C) 1163	特定化学物質等 作業主任者 腕章151(A)(B)(C) (A) 1511 (B) 1512 (C) 1513	有機溶剤 作業主任者 腕章153(A)(B)(C) (A) 1531 (B) 1532 (C) 1533	建築物等の鉄骨の 組立て等作業主任者 腕章159(A)(B)(C) (A) 1591 (B) 1592 (C) 1593	鋼橋架設等 作業主任者 腕章163(A)(B)(C) (A) 1631 (B) 1632 (C) 1633

消防関係・その他腕章

防火管理者 腕章134(A)(B)(C) (A) 1341 (B) 1342 (C) 1343	火気使用責任者 腕章135(A)(B)(C) (A) 1351 (B) 1352 (C) 1353	火 腕章146(A)(B)(C) (A) 1461 (B) 1462 (C) 1463	腕章128(A)(B)(C) (A) 1281 (B) 1282 (C) 1283	誘導員 腕章166(A)(B)(C) (A) 1661 (B) 1662 (C) 1663
腕章(白無地)(A)(B)(C) (A) 9071 (B) 9072 (C) 9073	腕章(黄無地)(A)(B)(C) (A) 9041 (B) 9042 (C) 9043	腕章(赤無地)(A)(B)(C) (A) 9021 (B) 9022 (C) 9023	腕章(緑無地)(A)(B)(C) (A) 9031 (B) 9032 (C) 9033	腕章(青無地)(A)(B) (A) 9051 (B) 9052

ISO関係腕章

(ISO関係腕章はカバーなしタイプのみです)

材質 軟質ビニール製 サイズ H90×W400mm カバーなし腕章(ホック・安全ピン付)

腕章201 2010 内部品質監査責任者	腕章202 2020 内部品質監査員	腕章212 2120 環境管理責任者	腕章214 2140 内部監査員
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

記入式腕章

(記入紙2枚付)

サイズ H90×W400mm(記入紙 H72×W235mm) ファスナー式腕章(差込式) マジックテープ付 上部安全ピン付

記入腕章 白色 6017	記入腕章 赤色 6012	記入腕章 青色 6015	記入腕章 黄色 6014	記入腕章 緑色 6013
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

481

ワッペン

材質 軟質ビニール製、ウェルダー加工 サイズ H75×W60mm(安全ピン付) ★各製品の下部に会社名も印刷できます

安全管理関係ワッペン

統括安全衛生責任者 ワッペン101 1010	総括安全衛生管理者 ワッペン102 1020	元方安全衛生管理者 ワッペン120 1200	店社安全衛生管理者 ワッペン178 1780	安全管理者 ワッペン103 1030	安全推進員 ワッペン105 1050	安全当番 ワッペン106 1060	誘導員 ワッペン124 1240	合同員 ワッペン126 1260	安全責任者 ワッペン122 1220	安全担当者 ワッペン121 1210
衛生管理者 ワッペン107 1070	安全衛生責任者 ワッペン108 1080	安全衛生推進員 ワッペン109 1090	安全衛生推進者 ワッペン174 1740	安全衛生員 ワッペン110 1100	安全パトロール ワッペン123 1230	交通整理員 ワッペン128 1280	みんなで守ろう 安全と健康 ワッペン116 1160	指差喚呼で ゼロ災害 ワッペン117 1170	ゼロ災害へ 全員参加 ワッペン118 1180	

作業主任者ワッペン

作業主任者 ワッペン111 1110	足場の組立等 作業主任者 ワッペン132 1320	型枠支保工 作業主任者 ワッペン133 1330	地山の掘削 作業主任者 ワッペン134 1340	土止め支保工 作業主任者 ワッペン135 1350	酸欠危険 作業主任者 ワッペン136 1360	玉掛 技能資格者 ワッペン137 1370	有機溶剤 作業主任者 ワッペン149 1490	ボイラー取扱 作業主任者 ワッペン162 1620	鉄骨・鉄筋工事 作業主任者 ワッペン156 1560	コンクリート構 造作業主任者 ワッペン157 1570
くい打・くい掘 作業指揮者 ワッペン159 1590	鋼橋架設等 作業主任者 ワッペン176 1760	特定化学物質等 作業主任者 ワッペン147 1470								

廃棄物関係
標識

単管表示

腕章・
ワッペン・
リボン

短冊型標識

消防・危険物
標識

構内安全標識

電気工事用
たれ縄・ケーブル
注意標識バルブ・
配管表示

産業安全標識

路面標識

作業管理関係ワッペン



ワッペン175 1750 ワッペン191 1910 ワッペン192 1920 ワッペン112 1120 ワッペン113 1130 ワッペン125 1250
ワッペン130 1300 ワッペン138 1380 ワッペン140 1400 ワッペン164 1640 ワッペン165 1650


消防関係・その他ワッペン



ワッペン142 1420 ワッペン145 1450 ワッペン172 1720 ワッペン181 1810 ワッペン182 1820 ワッペン184 1840
ワッペン185 1850 ワッペン195 1950 ワッペン187 1870 ワッペン188 1880 ワッペン189 1890

483

リボン ●材質:軟質ビニール製 ●サイズ:H135×W35mm／H130×W30mm

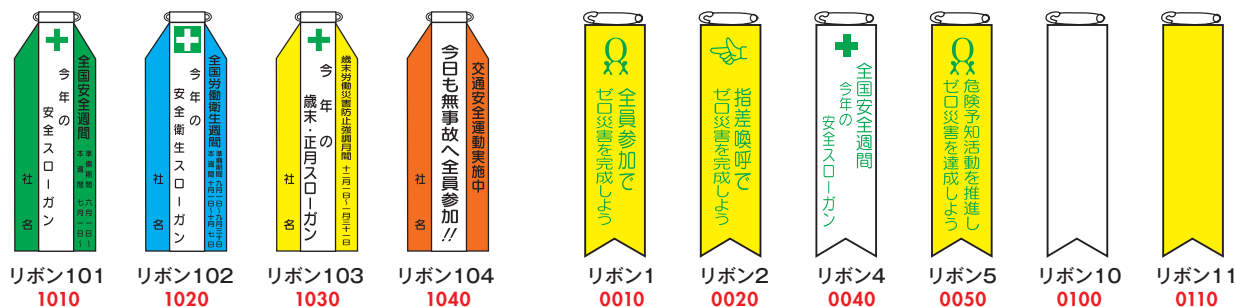

487

<ヘルメット用> 血液型ステッカー ●材質:ステッカー製 ★各種とも10枚・1組



ヘルステ200 2000




ヘルステ200(B) (半ラミネートタイプ) 2002



ヘルステ46 0460

ヘルステ46(B) (半ラミネートタイプ) 0462




ヘルステ47 0470

ヘルステ47(B) (半ラミネートタイプ) 0472

ヘルステ47(C) (反射タイプ) 0473

◎わかばマークをはがすと
(緑十字)に変わります

◎社名入れも別注で承ります

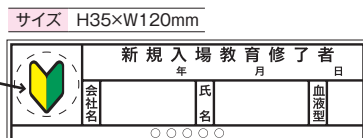

ヘルステ210 2100

◎半ラミネートタイプ

社名等書き込みが終わった後保護シールの裏の紙をはがして書き込み部分に貼って下さい
ラミネートにより屋外でも全天候性です

サイズ H15×W50mm

血液型A型

ヘルステ93

0930

血液型AB型

ヘルステ95

0950

血液型B型

ヘルステ94

0940

血液型O型

ヘルステ96

0960



ヘルステ99

0990

487

<ヘルメット用> 不安全行動防止ステッカー ●材質:ステッカー製 ★各種とも10枚・1組



ヘルステ220 2200 サイズ H30×W100mm

「新規入場者」のシールと下部3枚の
シールを左から順にはがすと



ヘルステ221 2210 サイズ H35×W80mm

下部3枚のシールを
左から順にはがすと



487

<ヘルメット用> 安全帯使用ステッカー ●材質:ステッカー製 ★各種とも10枚・1組



下部3枚のシールを
左から順にはがすと



ヘルステ240 サイズ H30×W80mm 2400



下部3枚のシールを
左から順にはがすと



ヘルステ240B サイズ H30×W80mm 2401



ヘルステ50 0500



ヘルステ50B 0501



ヘルステ51 0510

サイズ H15×W100mm
材質 透明ステッカー製



ヘルステ48 0480



ヘルステ49 0490




ヘルステ48B 0481



ヘルステ49B 0491

サイズ H30×W70mm

<ヘルメット用> 緑十字・その他ステッカー ●材質:ステッカー製 ★各種とも10枚・1組

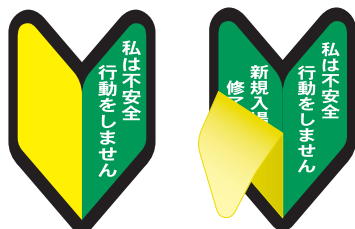

ヘルステ230 サイズ H53×W35mm

4872300

黄色のステッカーをはがすと「新規入場者教育修了証」が出てきます



ヘルステ41(A)

サイズ H105×W105mm

4870411



ヘルステ41(B)

サイズ H105×W105mm

4870412



反射ヘルステ42

サイズ H105×W105mm

4870420



反射ヘルステ130

サイズ 50mmφ

4896300



ヘルステ45・反射ヘルステ45

サイズ 50mmφ

4870450・(反) 4895450



ヘルステ91・反射ヘルステ91

サイズ 50mmφ

4870910・(反) 4895910



ヘルステ92・反射ヘルステ92

サイズ 50mmφ

4870920・(反) 4895920



ヘルステ140・反射ヘルステ140

サイズ 50mmφ

4871400・(反) 4896400

485

<ヘルメット用> 作業管理関係ステッカー ●材質:テトロンステッカー製 ●サイズ:35mmφ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です



10丸 0100



12丸 0120



14丸 0140



15丸 0150



17丸 0170



19丸 0190



20丸 0200



21丸(B) 0212



21丸(C) 0213



23丸(B) 0232 23丸(C) 0233



24丸 0240



24丸(B) 0242 24丸(C) 0243



25丸 0250



25丸 0250




26丸 0260



27丸 0270



28丸 0280

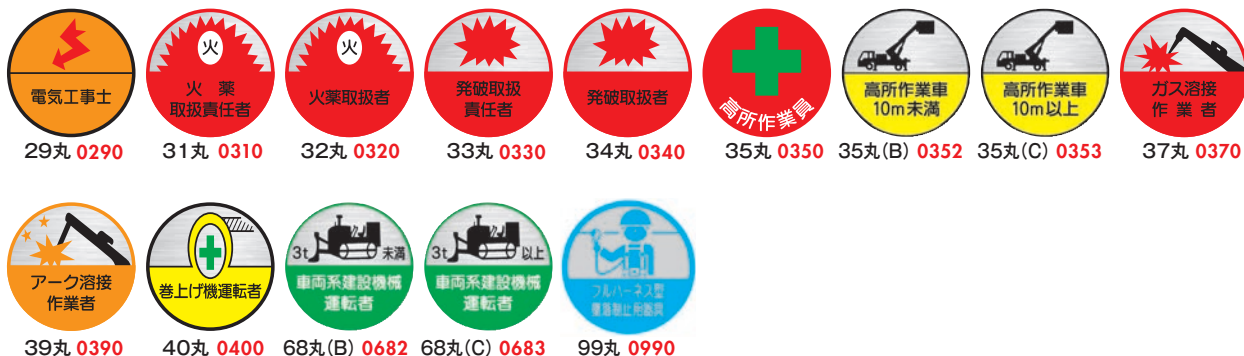

485

<ヘルメット用>作業管理関係ステッカー

●材質:テトロンステッカー製 ●サイズ:35mmφ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です



485

<ヘルメット用>作業主任者ステッカー

●材質:テトロンステッカー製 ●サイズ:35mmφ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です




485

<ヘルメット用>安全管理関係ステッカー

●材質:テトロンステッカー製 ●サイズ:35mmφ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です

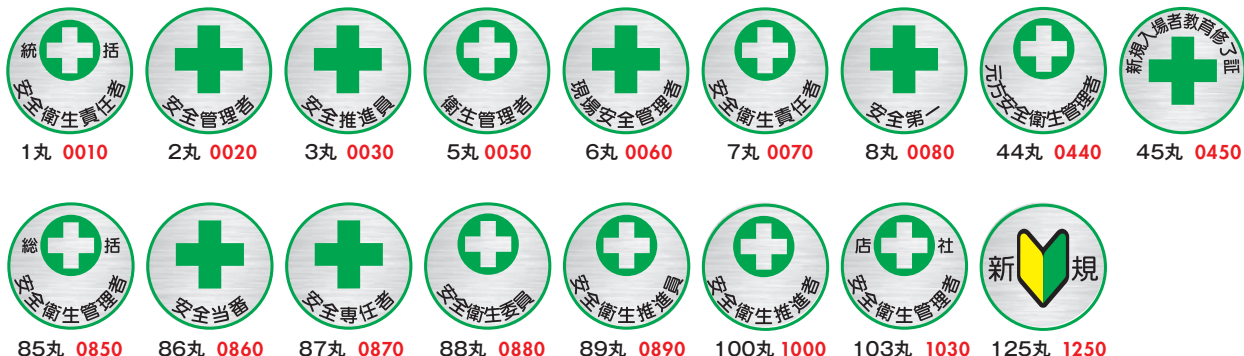廃棄物関係
標識

単管表示

腕章・
ワッペン・
リボン

短冊型標識

消防・危険物
標識

構内安全標識

電気工事用
たれ導・ケーブル
注意標識バルブ・
配管表示

産業安全標識

路面標識

493

短冊型標識

材質 クリーンエコボード製(表印刷) サイズ H360×W113mm (穴上下2ヶ所)

管 統 理 者 括 副 正	作 業 主 任 者 副 正	作 業 責 任 者 副 正	責 任 者 副 正	取 扱 主 任 者 副 正	取 扱 責 任 者 副 正	運 転 士 副 正	作 業 指 揮 者 副 正	衛 生 統 括 責 任 者 副 正	責 任 者 全	責 任 者 全	管 理 者 生	推 進 者 生	安 全 帯 着 用	墜 落 制 止 用 器 具 着 用	投 げ る な 落 す な
Q1 0010	Q2 0020	Q3 0030	Q4 0040	Q5 0050	Q6 0060	Q7 0070	Q8 0080	Q103 1030	Q104 1040	Q105 1050	Q106 1060	Q115 1150	Q9A 0091	Q9B 0092	Q10 0100
注 意 開 口 部	注 意 工 事 中	工 事 関 係 者 以 外 立 入 禁 止	分 電 盤 の 前 に 物 を 置 く な	合 図 確 認	昇 降 注 意	昇 降 注 意	注 意	危 険 注 意	頭 上 に 注 意	足 も と に 注 意	保 護 具 着 用	保 護 帽 着 用	火 気 厳 禁	火 気 注 意	火 の 用 心
Q11 0110	Q12 0120	Q13 0130	Q17 0170	Q53 0530	Q116 1160	Q54 0540	Q55 0550	Q57 0570	Q59 0590	Q60 0600	Q76A 0761	Q77A 0771	Q26 0260	Q27 0270	Q28 0280
禁 煙	構 内 禁 煙	歩 行 禁 煙	作 業 中 禁 煙	た ば こ の 火 に 注 意	も う 一 度 帰 り に 職 場 の 火 の 始 末	喫 煙 所	防 火 用 水	高 圧 危 険	消 火 器 ↓	消 火 栓	消 火 砂	消 火 バ ケ ツ	立 入 禁 止	関 係 者 以 外 立 入 禁 止	係 員 以 外 立 入 禁 止
Q29 0290	Q30 0300	Q31 0310	Q35 0350	Q92 0920	Q93 0930	Q109 1090	Q32 0320	Q33 0330	Q36 0360	Q37 0370	Q41 0410	Q42 0420	Q56 0560	Q64 0640	Q65 0650
工 事 関 係 者 以 外 立 入 り 禁 止	使 用 禁 止	使 用 中	手 袋 使 用 禁 止	通 行 禁 止	危 険	責 任 者 取 扱 副 正	火 元 取 扱 副 正	管 理 者 火 副 正	火 元 取 扱 副 正	電 気 取 扱 副 正	感 電 注 意	高 電 圧 危 険	高 圧 送 電 中	ア ー ス を 確 実 に	手 洗 励 行
Q73 0730	Q75 0750	Q110 1100	Q85 0850	Q88 0880	Q89 0890	Q34 0340	Q38 0380	Q39 0390	Q107 1070	Q18 0180	Q19 0190	Q121 1210	Q40 0400	Q102 1020	Q80 0800
整 理 整 頓	清 潔 清 掃	必 ず 使 っ た 器 具 は 元 へ	怪 我 す る な 家 族 親 待 つ 妻 子 待 つ	い つ も き れ い に	お 手 洗 い	仮 設 ト イ レ	安 全 通 路	作 業 通 路	昇 降 階 段	安 全 第 一	救 急 箱	担 架	掃 除 具 置 場	工 具 置 場	休 憩 所
Q44 0440	Q45 0450	Q46 0460	Q49 0490	Q50B 0502	Q51 0510	Q122 1220	Q24 0240	Q100 1000	Q123 1230	Q43 0430	Q97 0970	Q111 1110	Q22 0220	Q23 0230	Q25 0250
無 断 出 入 り を 禁 ず 御 用 の 方 は 事 務 所 へ	開 放 厳 禁	土 足 厳 禁	点 検 確 守	修 理 中	点 検 中	取 扱 運 転 責 任 者		安 全 通 路					昇 降 階 段		
Q63 0630	Q67 0670	Q69 0690	Q71 0710	Q74 0740	Q112 1120	Q96 0960		Q99 0990					Q117 1170		
								消 火 器					火 気 厳 禁		
								Q151 1510					Q152 1520		

サイズ H113×W360mm (穴左右2ヶ所)

安 全 通 路	昇 降 階 段
Q99 0990	Q117 1170
消 火 器	火 気 厳 禁
Q151 1510	Q152 1520

材質	エコポリエステル硬質板製(裏印刷)	サイズ	H363×W96mm
----	-------------------	-----	------------

廃棄物関係
標識

單管表示

腕章・
ワッペン・

短冊型標識

消防・危険物
標識

構内安全標識

電気工事用
たれ幕・ケーブル
注意標識

バルブ・
配管表示

産業安全標識

路面標識

短冊型ステッカー

サイズ H300×W90mm

火 気 厳 禁	禁 煙	責 任 者 元 副 正	防 火 用 水	消 火 器 ↓	立 入 禁 止	通 行 禁 止	非 常 持 出	使 用 禁 止	高 圧 危 険	整 理 整 頓	トイレは いつも ぎれいに	手 洗 励 行	清 潔 清 掃	安全 第一	修 理 中	土 足 厳 禁
L1 0010	L2 0020	L3 0030	L4 0040	L5 0050	L6 0060	L7 0070	L8 0080	L46 0460	L47 0470	L9 0090	L10B 0102	L12 0120	L13 0130	L21 0210	L22 0220	L26 0260
作 業 主 任 者 副 正	作 業 責 任 者 副 正	責 任 者 副 正	取 扱 主 任 者 副 正	取 扱 責 任 者 副 正	保 護 帽 着 用	頭 上 に 注 意	足 も と に 注 意	安 全 帯 着 用	墜 落 制 止 用 器 具 着 用	注 意	注意 なれた仕事 になれるな Caution! Do not get past	電 気 取 扱 責 任 者 副 正	危 険	危 険 手 を ふ れ る な Danger! Do not touch	危 険 高 電 圧 Danger! High voltage	
L51 0510	L52 0520	L53 0530	L54 0540	L55 0550	L14A 0141	L15 0150	L16 0160	L18A 0181	L18B 0182	L20 0200	L32 0320	L61 0610	L39 0390	L40 0400	L45 0450	

533

高輝度蓄光式誘導標識

壁用 [標識区分:A200級・A100級]



(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-013号)

避難口誘導標識

材質	高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
サイズ	H120×W360mm×2.8t
フレームサイズ	H130×W384mm



FRG-AP01
3001



FRG-AP03
3003



FRG-AP02
3002



FRG-AP04
3004

通路誘導標識

材質	高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
サイズ	H100×W300mm×2.8t
フレームサイズ	H110×W324mm



FRG-AP05 3105



FRG-AP06 3106



FRG-AP07 3107

残光輝度性能

標識区分: A 200級・A 100級
試験条件: jis z9107規格準拠
励起: D65 常用光源200 L × 20分

経過時間(分)	残光輝度(mcd/m ²)
2	1,579
10	532
20	285
30	188
60	87

壁用 [標識区分:C 200級]



(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-025号)

避難口誘導標識

材質	高輝度蓄光硬質樹脂製
厚み	1.4mm

サイズ H120×W360mm



HLS-1
2981



HLS-2
2982



HLS-3
2983



HLS-4
2984

サイズ H150×W150mm



HLS-21
2985

サイズ H200×W200mm



HLS-22
2986

サイズ H300×W300mm



HLS-23
2987

通路誘導標識

材質	高輝度蓄光硬質樹脂製
厚み	1.4mm

サイズ H100×W300mm



HLS-11
2991

サイズ H150×W150mm



HLS-14
2994

サイズ H200×W200mm



HLS-17 2997



HLS-12
2992



HLS-15
2995



HLS-18 2998



HLS-13
2993



HLS-16
2996



HLS-19 2999

残光輝度性能

標識区分: C 200級
試験条件: jis z9107規格準拠
励起: 200 L × 20分

経過時間(分)	残光輝度(mcd/m ²)	高輝度 C 200級
2	994	
10	282	
20	147	100以上
30	97	
60	48	30以上

※高輝度蓄光式誘導標識の設置に関する運用は、環境照度等の設置箇所の状況により異なります。詳しくは、お問い合わせください。又、残光輝度性能のデータは、全て実測値です

533

中輝度蓄光式誘導標識

壁面用 [中輝度]

(財)日本消防設備安全センター認定商品 認定番号 NP-001号

平成18年4月に「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」(平成18年消防庁告示第5号)により、蓄光式誘導標識が新たな避難設備として位置付けられました。そして、JISZ8716の常用蓄光ランプD65により照度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20分経過したのちの表面が24ミリカンデラ以上100ミリカンデラ/未満の平均輝度を有する誘導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。(第2第1号関係)

また、蓄光式誘導標識について、消防法施行規則第31条の4第2項に規定する登録認定機関として、財団法人日本消防設備安全センターが登録されました。そして、財団法人日本消防設備安全センターによって「認定」が行われ、適合している製品には「認定証票」が交付され、認定証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同規則第31条3の規定により設備等技術基準に適合したものとみなされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がなくなります。

避難口誘導標識

サイズ 120×360mm 厚み1.2mm
材質 蓄光硬質樹脂製



NAB25 1025



NAB26 1026



NAB27 1027



NAB28 1028

通路誘導標識

サイズ 100×300mm 厚み1.2mm
材質 蓄光硬質樹脂製



NAB20(B) 1020



NAB21 1021



NAB22 1022

残光輝度性能 [中輝度]

試験条件: Jisz9107規格準拠
励起: D65常用光源200L×20分

5分後	10分後	20分後	60分後
110以上	50以上	24以上	7以上

単位: med/㎡

床面用 [中輝度]

(財)日本消防設備安全センター認定商品 認定番号 NP-002号

☆表面を透明フィルムラミネート加工してありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩耗性を有しています。

シンボルマークの組合せ例

□避難口、通路誘導標識の床設置型は、下記の通り組合せにて御使用下さい。

避難口誘導標識

サイズ 300×300mm 厚み0.27mm
材質 蓄光PETフィルム
(透明ビニールラミネート加工)

N床1
1031N床2
1032N床3
1033

通路誘導標識

サイズ 300×300mm 厚み0.27mm
材質 蓄光PETフィルム
(透明ビニールラミネート加工)

N床11
1034N床12
1035N床13
1036

サイズ: 300×300% (複数)

533

図記号入り消火器蓄光標識

3つの特長

①JISの案内用図記号入り！

多くの外国人観光客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かり易く理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。
(JIS Z 8210)

②中輝度蓄光式標識で安心！

火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹脂板を使用。
消火器設置場所が消灯時に認識できます。

③工業会の推奨品に認定！

(一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品貼付。
総務省消防庁様や東京消防庁様からも掲示に支障ない旨を頂きました。

図記号入り消火器標識

共通 材質: 中輝度蓄光式硬質樹脂板



推-11 0231

サイズ: 250×90×1.2 mm厚

推-12 サイズ: 90×250×1.2 mm厚
0232

中輝度蓄光式標識 (蓄光部分のりん光輝度)

2分後	5分後	10分後	20分後	60分後
210以上	110以上	50以上	24以上	7以上

D65光源で200lxを20分間照射後の輝度表です。 単位: med/㎡

一般社団法人日本消防標識工業会【推奨品】



点灯時

消灯時



消火器の図記号標識

★現在の日本語表記の消火器標識に併記できるように図記号の標識も取り揃えました。

共通 材質: 中輝度蓄光式硬質樹脂板



推-14 0234

サイズ: 90×90×1.2 mm厚



推-15 0235

サイズ: 150×150×1.2 mm厚

従来品の上部への貼付例

廃棄物関係
標識

単管表示

腕章・
ワッペン・
リボン

短冊型標識

消防・危険物
標識

構内安全標識

電気工事用
たれ導・ケーブル
注意標識バルブ・
配管表示

産業安全標識

路面標識

535

消火器・消防標識

■「消火器」の表示部分はH240×W80mmを厳守して下さい

社名入サービス板

●サイズ:H285×W80mm

●厚さ:(0.3mm、0.5mm)

消火器

会社名
住所
電話

消火器

会社名
住所
電話

消火器

会社名
住所
電話

消火器

会社名
住所
電話

Aタイプ 6011

Bタイプ 6012

Cタイプ 6013

Dタイプ 6014

社名なしサービス板

●サイズ:H285×W80mm

●厚さ:(0.3mm、0.5mm、1mm)

消火器

この扉の中にあります

消火器

この扉の中にあります

Fタイプ 6016

Gタイプ 6017

●サイズ:H240×W80mm

●厚さ:(0.3mm、0.5mm、1mm)

Eタイプ(規格品) 6015

●サイズ:H285×W80mm

●厚さ:(0.3mm、0.5mm)

Hタイプ 6018

●サイズ:H80×W240mm

●厚さ:(0.5mm)

三角折曲げ標識

(両面テープ付) サイズ:300×100%(2面印刷)

消火器

6024

D11

蓄光文字

消火器

6025

D11(B)

白文字

消火栓・消防マーク、ゼブラマーク等

[テトロンステッカー製]

[テトロンステッカー製]

[アルミステッカー製]

[白色反射シート製]

非常の際以外は
開封禁止

消防マーク(G)

●サイズ:H40×W60mm

6317

消防マーク(A)

●100mmφ(大)

6311

消防マーク(B)

●70mmφ(小)

6312

消防マーク(J)

●115mmφ

6319

消防マーク(C)

●外径47mm

6313

535

消火器の使用法標識

消火器

FIRE EXTINGUISHER

1

2

3

安全栓を抜く

ホースをはずし
火元に向ける

レバーを強く握る

E155 7210

●材質:全面蓄光ステッカー製

●サイズ:H225×W260mm

消火器

FIRE EXTINGUISHER

1

2

3

安全栓を抜く

ホースをはずし
火元に向ける

レバーを強く握る

E157 7220

●材質:エコポリエステル硬質板製

●サイズ:H225×W260mm(裏印刷)

消火器

FIRE EXTINGUISHER

1

2

3

安全栓を抜く

ホースをはずし
火元に向ける

レバーを強く握る

E158 7230

●材質:硬質樹脂製(普及版)

●サイズ:H215×W250mm

消火器

FIRE EXTINGUISHER

1

2

3

安全栓を抜く

ホースをはずし
火元に向ける

レバーを強く握る

E162(A) 7241

英文入りタイプ

●材質:全面蓄光ステッカー製

●サイズ:H250×W260mm

消火器

FIRE EXTINGUISHER

1

2

3

安全栓を抜く

ホースをはずし
火元に向ける

レバーを強く握る

E163(A) 7242

英文入りタイプ

●材質:エコポリエステル硬質板製

●サイズ:H250×W260mm(裏印刷)

535

消火器検査済票のステッカー

平成14年3月12日に消防法施行規則第31条の第1項及び第3項の規定に基づき消防用設備等の種類が点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部改正され、「外観点検及び機能点検」が「機器点検」に改められました

●材質: テトロンステッカー製

消火器検査済票

消防設備士No.

会社名

住所・電話

新設、充満、機器

年 月 日

次回点検年月日

年 月 日

点検年月日

機器

年 月 日

ES1 7310
●サイズ: H45×W90mm

消火器検査済票

検査年月日

年 月 日

新設、充満、機器

年 月 日

次回検査充満日

年 月 日

消防設備士 No.

ES2 7320
●サイズ: H50×W90mm

点検済証

点検 社名

消防設備士

実施者

点検年月日

年 月 日

次回点検日

年 月 日

定期再点検日

年 月 日

ES3 7330
●サイズ: H35×W80mm

消火器検査済票

検査 社名

消防設備士

実施者

点検年月日

年 月 日

検査の結果、新設、再充満、機器

次回検査、再充満日

年 月 日

ES4 7340
●サイズ: H40×W80mm

消防用設備点検票

新設

機器

総合

評価

消防設備士

消火器点検票

点検者

実施者

実施年月

保守点検

点検結果

ES5 7350
●サイズ: H45×W80mm

ES6 7360
●サイズ: H90×W70mm

※会社名、住所、TELの名入りができます

隣戸避難標識

隣戸避難標識

●材質: テトロンステッカー製(強粘着タイプ)

●材質: 塩ビステッカー製(平滑面へ貼る場合)

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。

この付近に物を置かないで下さい。

EA42 ●サイズ:H150×W400mm
5357420

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。

この付近に物を置かないで下さい。

EB42 ●サイズ:H150×W400mm
5357440

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難できます。

ここには物を置かないで下さい。

EA42(B) ●サイズ:H150×W400mm
5357422

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難できます。

ここには物を置かないで下さい。


EB42(B) ●サイズ:H150×W400mm
5357442

消防隊進入口


(建築基準法 126条・国土交通省告示 1831号に依る)

●赤色反射シート製(エコノミタイプ)

●赤色反射シート製(工業会認証品)




消防隊進入口.A
(屋内より貼付)
5357511



消防隊進入口.B
(屋外より貼付)
5357512



消防隊進入口.AA
(屋内より貼付)
5357521



消防隊進入口.BB
(屋外より貼付)
5357522

ここは避難器具の
降下地点につき
物品等を置かない
で下さい。

S60 5357460
●材質: 硬質樹脂製
●サイズ: H182×W257mm

高層階の進入口視認に最適・最高級品
カプセルレンズ型再帰性反射シート使用の認証品

537

一般消防標識



日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています



※エンジニアグレード
全面反射アルミ製(スライド式)
工業会認証品には左のステッカーが
全製品の裏面に貼付されています

支柱用(認証品)



EA34 5010
アルミ全面反射 600φ
EA36 5510
アルミ全面反射 400φ



EA35 5020
アルミ全面反射 600φ
EA37 5520
アルミ全面反射 400φ



EA35B 5032
アルミ全面反射 600φ
EA37B 5532
アルミ全面反射 400φ



EA43 5040
アルミ全面反射 600φ

支柱用(普及品)



E34B 5212
メラミン上下穴キ 600φ
E34C 5313
メラミンFB/バンド 600φ



E35B 5222
メラミン上下穴キ 600φ
E35C 5323
メラミンFB/バンド 600φ



E35BB 5232
メラミン上下穴キ 600φ
E35BC 5333
メラミンFB/バンド 600φ



E43B 5242
メラミン上下穴キ 600φ
E43C 5343
メラミンFB/バンド 600φ

支柱用(普及品)



E36 5710
メラミン上下穴アキ 400φ



E37 5720
メラミン上下穴アキ 400φ

標識柱仕様 631

直径×長さ×厚み	直径×長さ×厚み	
38.1φ×1200×1.2mm 3010	白 50.8φ×2750×1.6mm 4032	赤
38.1φ×1800×1.2mm 3020	白 60.5φ×3000×2.3mm 5020	白
38.1φ×2400×1.2mm 3030	白 60.5φ×3500×2.3mm 5030	白
50.8φ×2750×1.6mm 4030	白 60.5φ×3500×2.3mm 5032	赤

※切断加工は別途見積りになります

各種金具 633

No.1(スーサー) 50.8φ穴アキ用 6020 60.5φ穴アキ用 6030	No.3(バンド) 50.8φ用 6110 60.5φ用 6120
No.2(スーサー) 片面用 6040 両面用 6050 38.1φ用	No.4(スライド) 38.1φ用 6310 50.8φ用 6320 60.5φ用 6330

ボール金具No.1～ボール金具No.4

539

高圧ガス・危険物搬送標識

日本消防標識工業会自主管理合格品

■一般高圧ガス保安規則関係標識(経済産業省令補完基準による)

●メラミン焼付鉄板製(厚み1mm)に蛍光シートを貼付



AP13 0130
両面 H110×W510mm
AP13(B) 0132
片面 H110×W510mm
(両面タイプは下穴3カ所になります)



AP29 0290
両面 H120×W600mm
AP29(B) 0292
片面 H120×W600mm



AP30 0300
両面 H150×W750mm
AP30(B) 0302
片面 H150×W750mm

●蛍光ステッカー(蛍光顔料を練り込み)に表印刷、ステッカータイプ



APS13 1130
H120×W520mm



APS29 1290
H130×W610mm



APS30 1300
H160×W760mm

■危険物の規則に関する標識(政令第15条第1項第17条他)

●メラミン焼付鉄板製(厚み1mm)
反射シートの切抜文字貼付

AP15 0150
両面 H300×W300mm
AP15(B) 0152
片面 H300×W300mm



AP16 0160
両面 H400×W400mm
AP16(B) 0162
片面 H400×W400mm



APS15 1150
H310×W310mm



APS16 1160
H410×W410mm

反射シート(エコノミータイプ使用)

●メラミン焼付鉄板製



P15
反射文字 両面・片面
H300×W300mm
片面2150
両面2151



P16
反射文字 両面・片面
H400×W400mm
片面2160・両面2161



P27 2270
反射文字 片面
H300×W300mm



P32 2320
反射文字 片面
H300×W300mm



高速道や夜間、特に雨天や霧の深い場所では視認性抜群
の認証品のご使用をおすすめします



AP500500
両面 H300×W300mm



APS50 1500
H310×W310mm



P50 2500
両面 H300×W300mm



P50(B) 2502
片面 H300×W300mm

AP50(B) 0502
片面 H300×W300mm
※上記高圧ガスのエコノミータイプもあり



3500
PS50 ステッカー
両面 H300×W300mm

蛍光シート(エコノミータイプ使用)

■一般高圧ガス保安規則関係標識(経済産業省令補完基準による)

●メラミン焼付鉄板製(厚み1mm)に蛍光文字の印刷



P13 2130
両面 H110×W510mm
P13(B) 2132
片面 H110×W510mm



P29 2290
両面 H120×W600mm
P29(B) 2292
片面 H120×W600mm



P30 2300
両面 H150×W750mm
P30(B) 2302
片面 H150×W750mm

●蛍光ステッカー(蛍光顔料を練り込み)に表印刷、ステッカータイプ



PS13 3130
H110×W510mm



PS29 3290
H120×W600mm



PS30 3300
H150×W750mm

●マグネット付タイプ(マグネットの厚みは0.8mm)



PSM13 4130
H110×W510mm
裏面にマグネット付



PSM29 4290
H120×W600mm
裏面にマグネット付

●反射ステッカー製



PS15 3150
H300×W300mm
PSM15 4150
裏面マグネット付
H300×W300mm



PS16 3160
H400×W400mm
PSM16 4160
裏面マグネット付
H400×W400mm



PS27 3270
H300×W300mm



PS32 3320
H300×W300mm

廃棄物関係

標識

単管表示

腕章・
ワッペン・
リボン

短冊型標識

消防・危険物
標識

構内安全標識

電気工事用
たれ導・ケーブル
注意標識バルブ・
配管表示

産業安全標識

路面標識

541

高圧ガス・危険物標識

サイズ H600×W300mm (全種類) ※危険物標識は用途に合わせて4種類仕様があります。ご注文の際は仕様をお知らせ下さい

[K] メラミン鉄板製 **[KE]** 硬質樹脂板製 **[KS]** ステッカー製 **[ステン]** ステンレス製 ※ステンレス製は一部特注品となります！

火気厳禁 K1 0010 危険物屋外貯蔵所	火気注意 K2 0020 第一種危険物 第一種販売取扱所	給油中エンジン停止 K5 0050 第二種危険物 第二種販売取扱所	危険物製造所 K6 0060 危険物貯蔵施設 保安監督者 第 1 類 色 類	危険物屋内貯蔵所 K7 0070 危険物貯蔵施設 保安監督者 第 1 類 色 類	危険物屋外タンク貯蔵所 K8 0080 危険物貯蔵施設 保安監督者 第 1 類 倍 類	危険物屋内タンク貯蔵所 K9 0090 禁 水	危険物簡易タンク貯蔵所 K10 0100 立入禁止	危険物給油取扱所 K11 0110 無断立入禁止	危険物一般取扱所 K12 0120 消 火 器	危険物地下タンク貯蔵所 K13 0130 係員以外立入禁止
LPガス貯蔵庫 K14 0140 火気厳禁	LPガス貯蔵施設 K15(A) 0151 火気厳禁	充てん容器置場 K15(B) 0152 火気厳禁	残ガス容器置場 K16(A) 0161 火気厳禁	火気厳禁 K16(B) 0162 立入禁止	立入禁止 K16(C) 0163 移動タンク常置場	移動タンク常置場 K19 0190 関係者以外立入禁止	関係者以外立入禁止 K20 0200 指定可燃物貯蔵取扱所	無断立入禁止 K48 0480 指定可燃物貯蔵取扱所	消 火 器 K49 0490 指定可燃物貯蔵取扱所	係員以外立入禁止 K58 0580 指定可燃物貯蔵取扱所
LPガス貯蔵庫 K46 0460 火気厳禁	LPガス貯蔵施設 K47 0470 火気厳禁	充てん容器置場 K64(B) 0642 火気厳禁	残ガス容器置場 K65(B) 0652 火気厳禁	火気厳禁 K66(B) 0662 火気厳禁	立入禁止 K67(B) 0672 火気厳禁	移動タンク常置場 K69 0690 少量危険物貯蔵取扱所	関係者以外立入禁止 K60 0600 指定可燃物貯蔵取扱所	無断立入禁止 K98 0981 指定可燃物貯蔵取扱所	消 火 器 K103 1030 指定可燃物貯蔵取扱所	係員以外立入禁止 K104 1040 指定可燃物貯蔵取扱所
LPガス貯蔵庫 K82 0820 火気厳禁	LPガス貯蔵施設 K83 0830 火気厳禁	充てん容器置場 K84 0840 火気厳禁	残ガス容器置場 K85 0850 火気厳禁	火気厳禁 K86 0860 火気厳禁	立入禁止 K87 0870 火気厳禁	移動タンク常置場 K94 0940 少量危険物貯蔵取扱所	関係者以外立入禁止 K95 0950 指定可燃物貯蔵取扱所	無断立入禁止 K96 0960 指定可燃物貯蔵取扱所	消 火 器 K97 0970 指定可燃物貯蔵取扱所	係員以外立入禁止 K99 0990 指定可燃物貯蔵取扱所

指 定 可燃物

K110 1100

材質	メラミン鉄板製 (反射黄文字)
サイズ	H300×W300mm


指 定 可燃物

K111 1110


材質	ステッカー製 (反射黄文字)
サイズ	H300×W300mm

スライドアングル(K板用フレーム)

- ★全種類(ビス付)ダンボール箱入り
- 3連用 H605×W910×D15mm
スライドアングル3A(メラミン鉄板製) **9020**
スライドアングル3S(ステンレス製) **9040**
 - 2連用 H605×W610×D15mm
スライドアングル2A(メラミン鉄板製) **9010**
スライドアングル2S(ステンレス製) **9030**

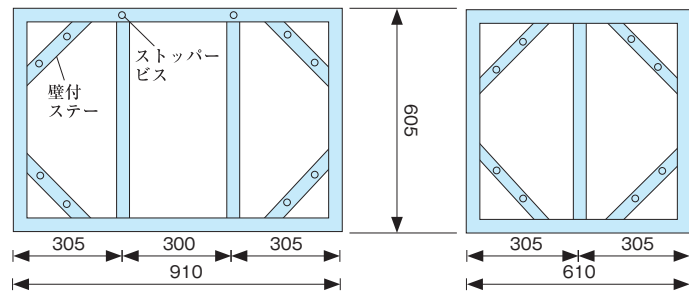

■タテ型使用例



■ヨコ型使用例



(ストッパーを外し標識板を差し込むだけで簡単に取り付けられます)

スライドアングル用ポール



【3枚組ポール取付例】

- 材質:メラミン焼付塗装角ポール
- ・2連アングル **9110**
タテ型仕様ポール(2Pタテ)
- ・2連アングル **9130**
ヨコ型仕様ポール(2Pヨコ)
- ・3連アングル **9120**
タテ型仕様ポール(3Pタテ)
- ・3連アングル **9140**
ヨコ型仕様ポール(3Pヨコ)

541

高圧ガス・危険物標識

サイズ H300×W600mm(全種類) ※危険物標識は用途に合わせて4種類仕様があります。ご注文の際は仕様をお知らせ下さい

[K] メラミン鉄板製 [KE] 硬質樹脂板製 [KS] ステッカー製 [ステンK] ステンレス製 ※ステンレス製は一部特注品となります！

火気厳禁 K21 0210	火気注意 K22 0220	危険物製造所 K28 0280	危険物屋内貯蔵所 K29 0290	危険物 屋外タンク貯蔵所 K30 0300	給油中エンジン停止 K31 0310
危険物 屋外タンク貯蔵所 K32 0320	危険物給油取扱所 K33 0330	危険物一般取扱所 K34 0340	危険物 地下タンク貯蔵所 K35 0350	立入禁止 K44 0440	立入厳禁 K45 0450
禁煙 K55 0550	整理整頓 K56 0560	危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 (倍) 危険物保安監督者 K38(A) 0381	危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 (倍) 危険物保安監督者 K38(B) 0382	危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 (倍) 指定数量の倍率 危険物保安監督者 K38(C) 0383	少量危険物貯蔵取扱所 K90 0900
第 類 品 名 最大数量 K91 0910	指定可燃物貯蔵取扱所 K92 0920	品 名 最大数量 K93 0930	禁水 K102 1020	少量危険物貯蔵取扱所 第 類 品 名 最大数量 K100 1000	指定可燃物貯蔵取扱所 品 名 最大数量 K101 1010
消火器 K50 0500	火気厳禁 K66 0660	立入禁止 K67 0670	燃 LPガス貯蔵庫 K46(B) 0462	燃 LPガス貯蔵施設 K47(B) 0472	燃 充てん容器置場 K64 0640
燃 残ガス容器置場 K65 0650	移動タンク常置場 K68 0680	無断立入禁止 K61 0610	関係者以外立入禁止 K63 0630	※白・黄・赤・青・橙	

※(無地小) 白:1270/黄:1240/赤:1220/青:1250/橙:1210 (無地大) 白:1271/黄:1241/赤:1221/青:1251/橙:1211

539

有機溶剤中毒予防・高圧ガス・騒音障害防止標識

有機溶剤中毒予防標識

有機溶剤中毒予防規則第24条第2項の規定による

有機溶剤等使用の注意事項 一、有機溶剤の人体に及ぼす作用 二、有機溶剤等の取扱い上の注意事項 (1) 有機溶剤を入れた容器で使用中でないものは、必ず、ふたを する。 (2) 有機溶剤の蒸気や液体が皮膚に付着した場合は、速やかに洗 う。 (3) 有機溶剤の蒸気や液体が衣服に付着した場合は、速やかに洗 う。 (4) 有機溶剤の蒸気や液体が顔面に付着した場合は、速やかに洗 う。 (5) 有機溶剤の蒸気や液体が呼吸器に付着した場合は、速やかに洗 う。 (6) 有機溶剤の蒸気や液体が目に付着した場合は、速やかに洗 う。 (7) 有機溶剤の蒸気や液体が口に入ってしまった場合は、速やかに洗 う。 (8) 有機溶剤の蒸気や液体が飲み込んでしまった場合は、速やかに洗 う。 (9) 有機溶剤の蒸気や液体が皮膚に付着した場合は、速やかに洗 う。 (10) 有機溶剤の蒸気や液体が衣服に付着した場合は、速やかに洗 う。 (11) 有機溶剤の蒸気や液体が顔面に付着した場合は、速やかに洗 う。 (12) 有機溶剤の蒸気や液体が呼吸器に付着した場合は、速やかに洗 う。 (13) 有機溶剤の蒸気や液体が口に入ってしまった場合は、速やかに洗 う。 (14) 有機溶剤の蒸気や液体が飲み込んでしまった場合は、速やかに洗 う。 (15) 有機溶剤の蒸気や液体が皮膚に付着した場合は、速やかに洗 う。 (16) 有機溶剤の蒸気や液体が衣服に付着した場合は、速やかに洗 う。 (17) 有機溶剤の蒸気や液体が顔面に付着した場合は、速やかに洗 う。 (18) 有機溶剤の蒸気や液体が呼吸器に付着した場合は、速やかに洗 う。 (19) 有機溶剤の蒸気や液体が口に入ってしまった場合は、速やかに洗 う。 (20) 有機溶剤の蒸気や液体が飲み込んでしまった場合は、速やかに洗 う。	有機溶剤中毒予防標識 第一種有機溶剤等 第二種有機溶剤等 第三種有機溶剤等 P33 7050 P34 7060 P35 7070
---	---

P19 材質 クリーンエコボード製(表印刷) サイズ H450×W1500mm 7010

材質 硬質樹脂製

サイズ H600×W300mm

材質 クリーンステッカー製

サイズ H100×W50mm

第一種有機溶剤等 P20 7020	第二種有機溶剤等 P21 7030	第三種有機溶剤等 P22 7040
----------------------	----------------------	----------------------

騒音障害防止標識

材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)

サイズ H200×W450mm

騒音注意 イヤーマフ、その他の保護具を使用！ P80 7080	騒音注意 目栓、その他の保護具を使用！ P81 7090	騒音管理区分Ⅲ P84 7110
イヤーマフ着用 P86 7130		

材質 硬質樹脂製(穴4スミ)

サイズ H600×W300mm

高圧ガス・特定化学物質関係標識

材質 エコポリエステル硬質板製(裏印刷)



サイズ H450×W300mm

プロパン P1 7140	酸素 P3 7160	アセチレン P6 7190	炭酸ガス P7(A) 7201	窒素ガス P7(B) 7202
-----------------	---------------	------------------	--------------------	--------------------

571

ボンベ保管用ステッカー

材質 ステッカー製

ボンベ No.1 2010
サイズ H80×W50mm(楕円)ボンベ No.2 2020
サイズ H65×W105mm(楕円)ボンベ No.3 2030
サイズ H200×W150mmボンベ No.4 2040
サイズ H150×W100mm

ボンベ No.5 2050

材質 紙製(針金付)

廃棄物関係
標識

単管表示

腕章・
ワッペン・
リボン

短冊型標識

消防・危険物
標識

構内安全標識

電気工事用
たれ導ケーブル
注意標識バルブ・
配管表示

産業安全標識

路面標識

543

構内安全標識

●材質:メラミン焼付鉄板製 ●サイズ:H680×W400mm ポール設置型(穴上下2ヶ所)



543

イラスト環境美化標識

●材質:メラミン焼付鉄板製 ●サイズ:H680×W400mm ポール設置型(穴上下2ヶ所)



543

構内安全標識


●材質:メラミン鉄板に全面反射シート貼付



543

駐車場標識

●材質:メラミン鉄板製 ●サイズ:H600×W400mm ポール設置型(穴上下2ヶ所)

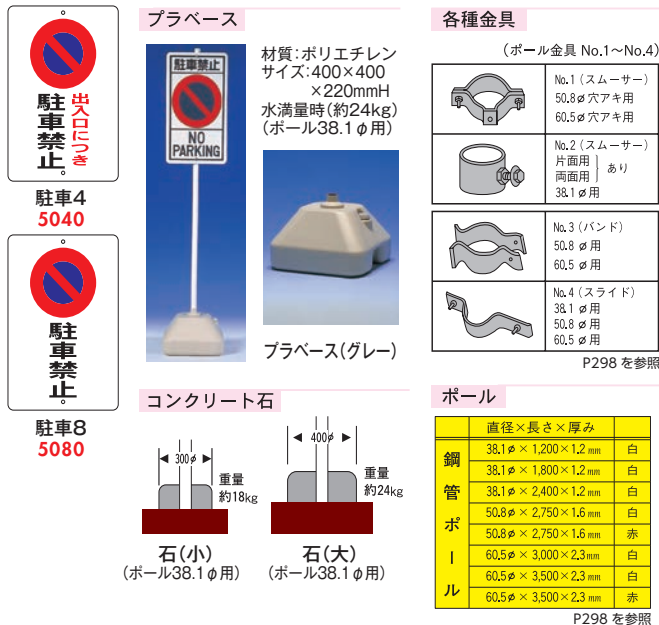

廃棄物関係

単管表示

腕章・

ワッペン・

リボン

短冊型標識

消防・危険物

標識

構内安全標識

電気工事用

たれ場・ケーブル

注意標識

バルブ・

配管表示

産業安全標識

路面標識


上・中段/構内安全標識 543 下段/電気工事用たれ幕 545

構内安全標識・電気工事用たれ幕

●材質：メラミン焼付鉄板製 ●サイズ：H600×W600mm 543



●材質：メラミン焼付鉄板製 ●サイズ：H300×W1200mm 543



●サイズ：H450×W300mm(4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付) 545



●サイズ：H350×W350mm(4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付) 545



三角旗

●材質：軟質ビニール製 ●サイズ：280mm三角形(紐付)



三角旗の10連タイプ(紐の長さ：10m)




545

ケーブルピンチ

ダンブやバックホウの運転手さんに注意をうながし架空ケーブル切断事故防止に役立ちます



- 架空線注意標識旗(1箱100枚入)
- 架空線注意標識旗取付工具(A)(検測棒・測定桿用) 3021
- 架空線注意標識旗取付工具(B) 3022
(ペルブロック・カケック・ロリッ操作棒用)

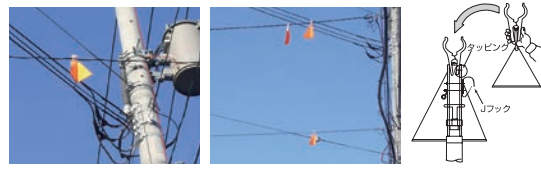

- ①カラフルで動きがあり、工事現場の作業者が認識しやすい
 - ②高所作業車や高所作業車有資格者を必要としない(ながら作業ができる)
 - ③取付工具は測定桿やカケック・ロリッ操作棒に簡単に取付け・取外しができる
 - ④架空ケーブルの種類に関係なく使用ができる
- ※光ケーブルの引込線には対応しておりません

取付け、取外しは「SK逆目盛検測棒 FT・QT型」を使用して下さい
※P176をご覧ください



バルブ・配管表示


549

バルブ・弁等の開閉表示板

●材質：硬質樹脂製 両面印刷(穴1カ所)
●サイズ：(大)H80×W80mm×2t
(小)H55×W55mm×2t




●材質：メラミン鉄板製
●サイズ：0.5mm厚 両面印刷
50mm三角 50φ



●材質：硬質樹脂製 両面印刷(穴1カ所)
●サイズ：H80×W30mm×2t





●材質：硬質樹脂製 両面印刷(穴1カ所)
●サイズ：H85×W40mm×2t



549


玉鎖



※玉鎖(ニッケルメッキ製、ステンレス製共に)は上記寸法の規格以外の長さのものも制作いたします
是非、御相談下さい

5491910

Sカン



●材質：ニッケルメッキ製
●サイズ：19φ(パイプ用)

産業関係標識

単管表示

腕章・ワッペン・リボン

短冊型標識

消防・危険物標識

構内安全標識

電気工事用たれ幕・ケーブル注意標識

バルブ・配管表示

産業安全標識

路面標識

531

ストップマーク・路面標識

路面標識

路面標識は厚さ1.5mmの高耐久性のノンスリップステッカータイプです

- サイズ: 路面1.2……800mm三角×1.5mm
路面3~6… 600mmφ×1.5mm

路面1
1010路面2
1020

★ストップマーク、路面標識の施工の際、接着力増強のためプライマーの使用をおすすめします(参照P181)

- サイズ: H680×W400mm×1.5t

路面85
1850路面86
1860路面87
(5K) (10K)
(15K) (20K)
0870

531

ストップマーク・路面標識

路面標識

★足元から伝達する床貼り用ノンスリップステッカー標識★

- 材質: 特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を散布。すべり止め処理及び裏面に強力接着材付

★路面標識は厚さ1.5mmの高耐久性タイプです



- サイズ: (大) H450×W300mm×1.5t
(小) H300×W250mm×1.5t

路面 11 (大) 1111
路面 12 (小) 1120路面 13 (大) 1131
路面 14 (小) 1140路面 61 (大) 1611
路面 60 (小) 1600

- サイズ: H300×W600mm×1.5t



路面 50 1500



路面 51 1510



路面 52 1520



路面 57 1570

- サイズ: H600×W300mm×1.5t

路面 53
1530路面 54
1540路面 55
1550路面 56
1560


- サイズ: H300×W300mm×1.5t

路面 90
1900

- サイズ: H150×W300mm×1.5t

路面 91
1910

- サイズ: H450×W450mm×1.5t

路面 58
1580路面 80
1800

- サイズ: H300×W450mm×1.5t



路面 30 1300



路面 31 1310



路面 32 1320



路面 33 1330



路面 34 1340



路面 35 1350



路面 36 1360



路面 37 1370



路面 38 1380



路面 40 1400

★路面標識の施工の際、接着力増強のためプライマーの使用をおすすめします(参照P181)

廃棄物関係
標識

単管表示

腕章・
ワッペン・
リボン

短冊型標識

消防・危険物
標識

構内安全標識

電気工事用
たれ幕・ケーブル
注意標識バルブ・
配管表示

産業安全標識

路面標識